


PŘÍSTAVEK OPZ , DETAIL STL PŘÍPOJKY

BEZ MĚŘITKA


ŘEZ A-A :

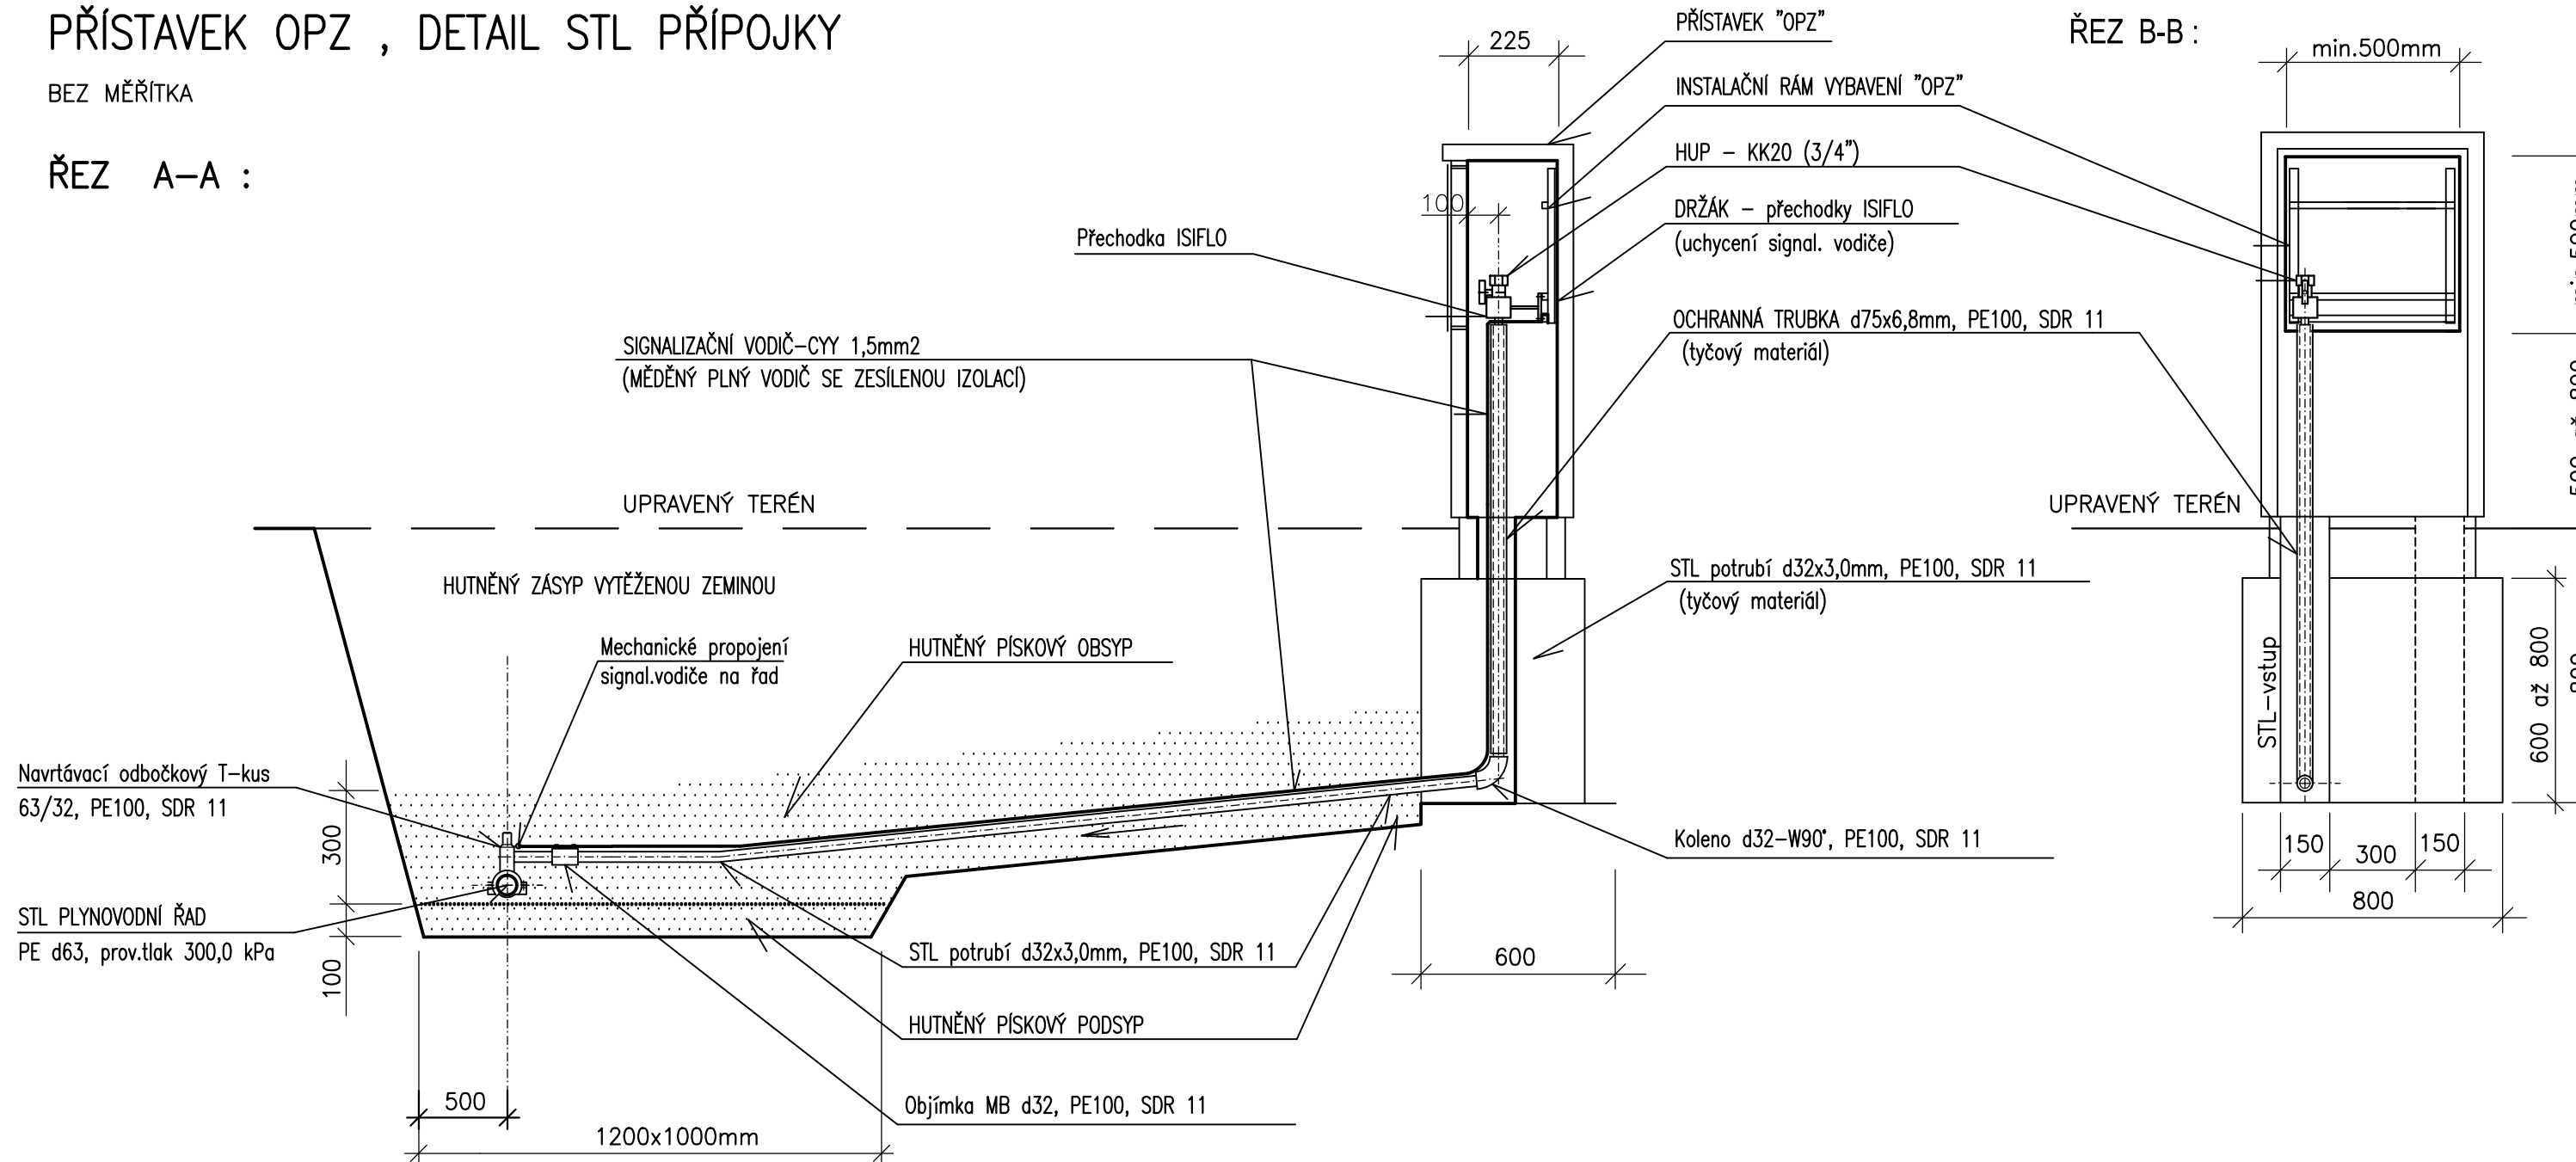

POZNÁMKA :

PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ, DODÁVKY A MONTÁŽE POTRUBÍ, TLAKOVÉ ZKOUŠKY, PŘEDÁNÍ PLYNOVODU BUDE PROVEDENO V SOULADU S "TPG 702 01" VE VAZBĚ NA "TECHNICKOU INSTRUKCI VČP Net, s.r.o."

Dvířka 500/500mm z nehořlavého materiálu, ošetřená proti korozi, opatřená uzavíráním na univerzální klíč (například: čtyřhran). Dvířka musí být opatřena nápisem: "Hlavní uzavěr plynu (HUP)".

PROFESE : PLYNOVOD				 S.R.O. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel+fax: 495407617 E-MAIL: sanit.studio@hsc.cz http://www.sanitstudio.cz IČO: 25 28 62 26 DIČ: CZ25286226	
HLAVNÍ PROJEKTANT	VED.PROJ.PROFESE	ZODP.PROJ.PROFESE			
ING.JIŘÍ PEŠEK	ING.JIŘÍ PEŠEK	ING.JIŘÍ PEŠEK			
GEN.PROJEKTAN: Sanit studio, s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové				ČÍS.ZÁKÁZKY	6/2017
INVESTOR: Obec LIBČANY, Libčany čp. 80, 503 22 Libčany				DRUH DOKUM.	ÚS + DSP
AKCE : Plynofikace OÚ Libčany čp.80 Prodloužení STL řadu				DATUM	04/2017
				FORMÁT	2x A4
				MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
VÝKRES: DETAIL STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY				-----	PP 4